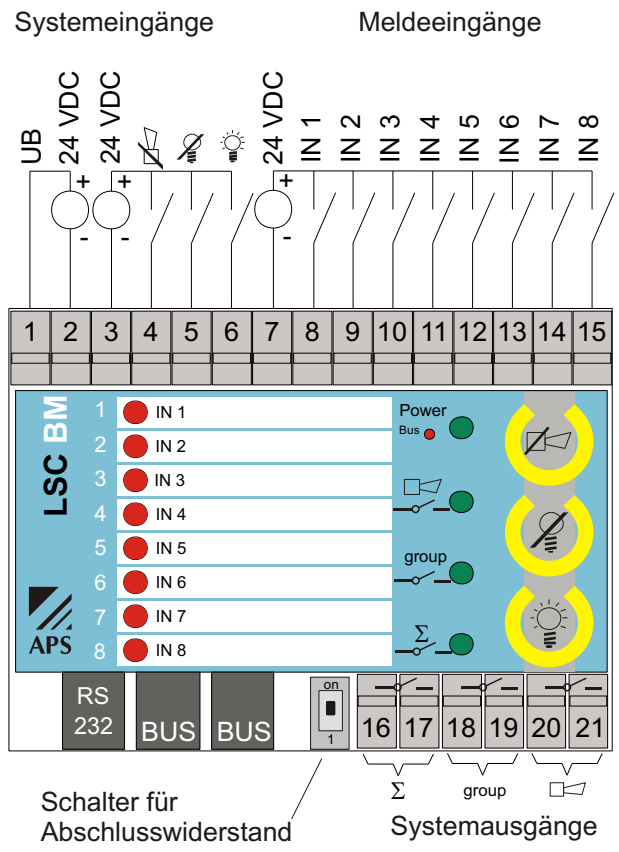
Systemeingänge
Meldeeingänge
UB
24 VDC
24 VDC
24 VDC
IN 1
IN 2
IN 3
IN 4
IN 5
IN 6
IN 7
IN 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LSC BM
IN 1
IN 2
IN 3
IN 4
IN 5
IN 6
IN 7
IN 8
Power
Bus
group
Σ
APS
RS 232
BUS
BUS
on
1
16 17 18 19 20 21
Σ
group
Schalter für Abschlusswiderstand
Systemausgänge

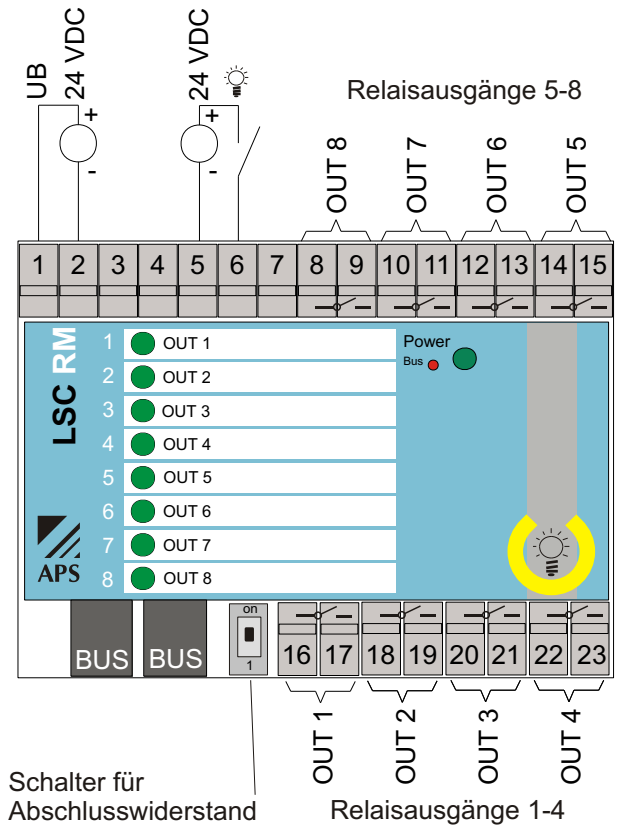
UB
24 VDC
24 VDC
Relaisausgänge 5-8
OUT 8
OUT 7
OUT 6
OUT 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LSC RM
OUT 1
OUT 2
OUT 3
OUT 4
OUT 5
OUT 6
OUT 7
OUT 8
Power
Bus
APS
BUS
BUS
on
1
16 17 18 19 20 21 22 23
OUT 1
OUT 2
OUT 3
OUT 4
Schalter für Abschlusswiderstand
Relaisausgänge 1-4